



南部保健所

(第1面)

00002

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和2年 6月15日

大分県知事 広瀬 勝貞 殿

提出者

住 所 大分県佐伯市弥生大字江良1068-1

株式会社 風戸工務店

氏 名 代表取締役 風戸 幹生

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0972-46-0067

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和2年度の産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

事業場の名称	株式会社 風戸工務店
事業場の所在地	大分県佐伯市弥生大字江良1068-1
事業の種類	06 総合工事業
産業廃棄物処理計画における計画期間	令和元年4月1日 ~ 令和2年3月31日


産業廃棄物処理計画における目標値

項目	目標値	項目	目標値
排出量	2087.5 t	全処理委託量	2087.5 t
自ら再生利用を行う産業廃棄物の量	0 t	優良認定処理業者への処理委託量	0 t
自ら熱回収を行う産業廃棄物の量	0 t	再生利用業者への処理委託量	2001.0 t
自ら中間処理により減量する産業廃棄物の量	0 t	認定熱回収業者への処理委託量	0 t
自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う産業廃棄物の量	0 t	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	0 t


※事務処理欄

(日本工業規格 A列4番)

00002

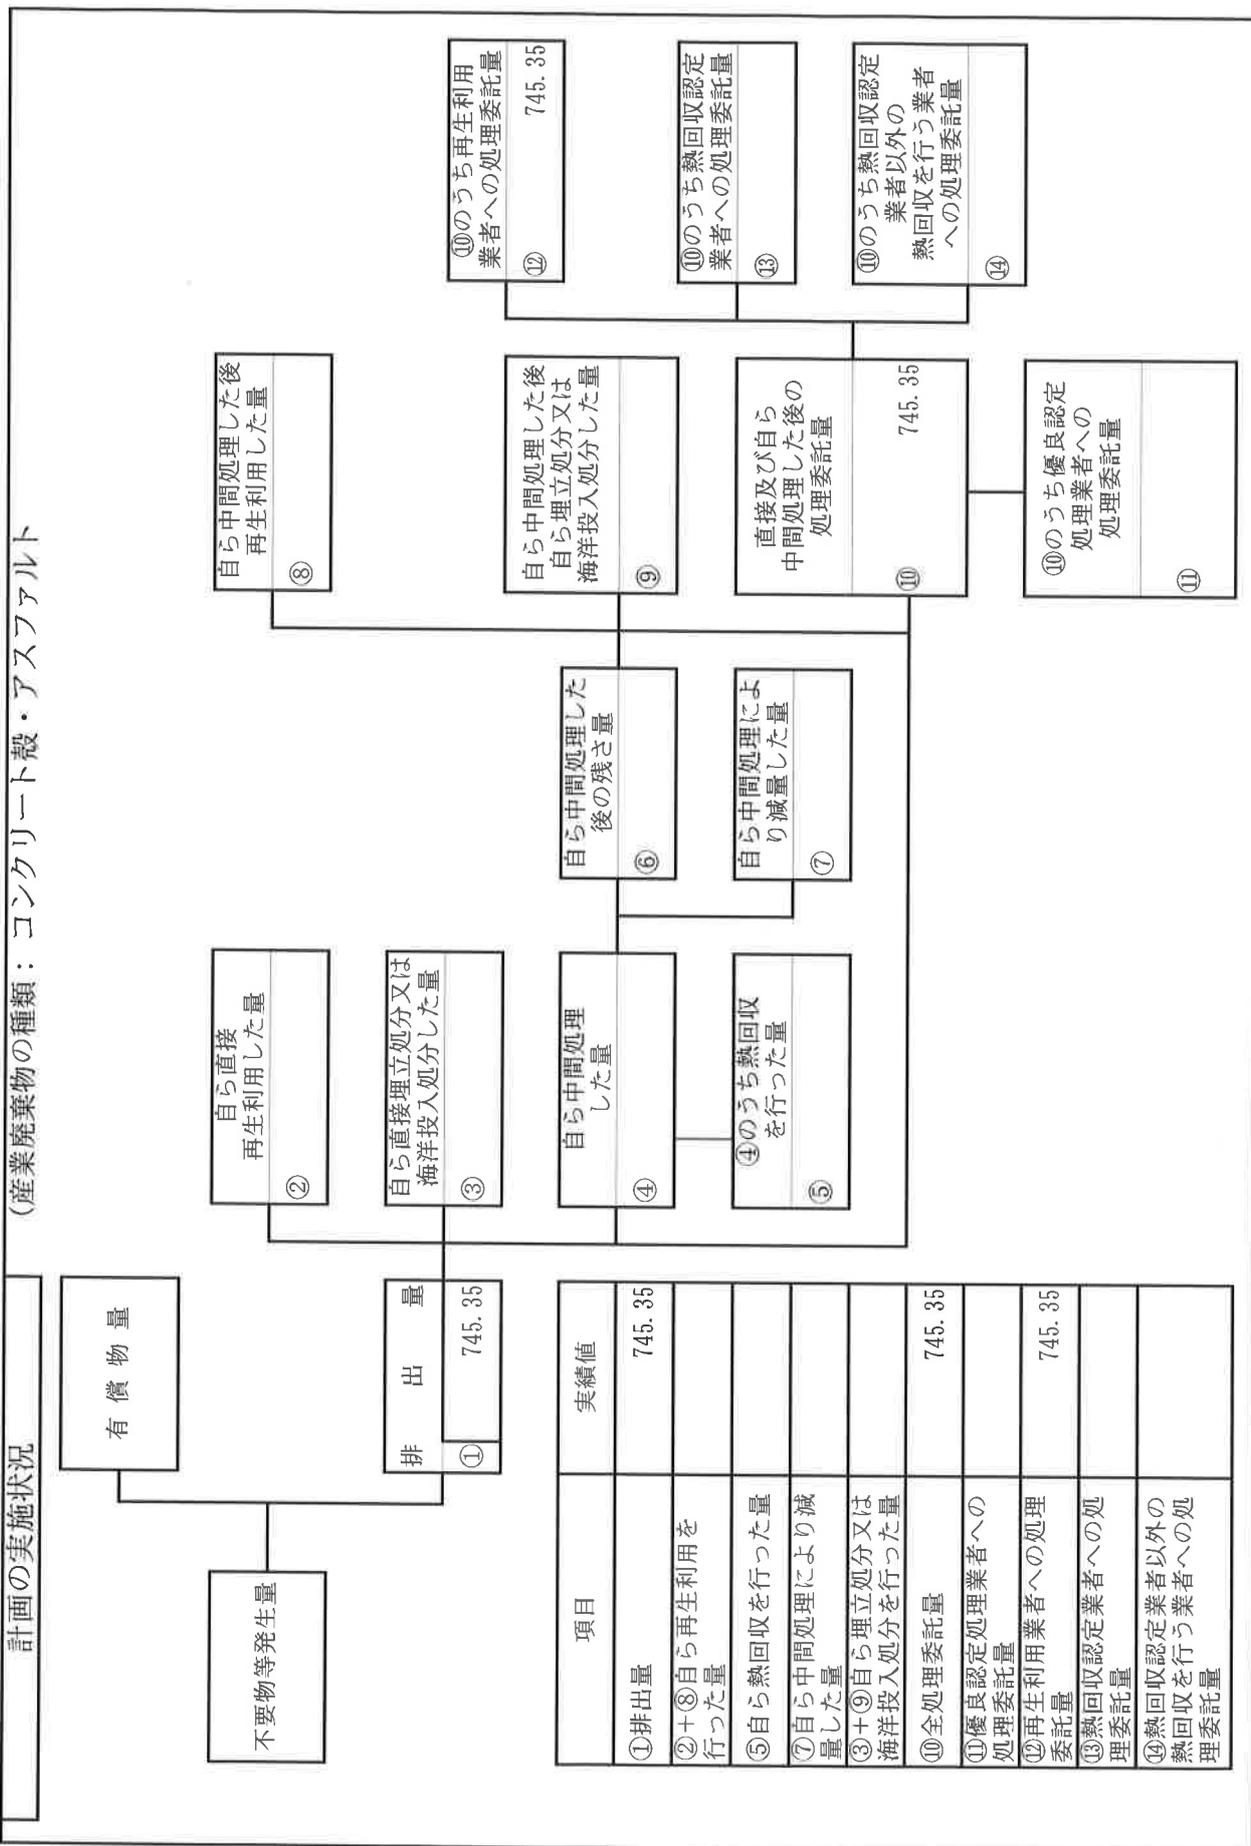

00002

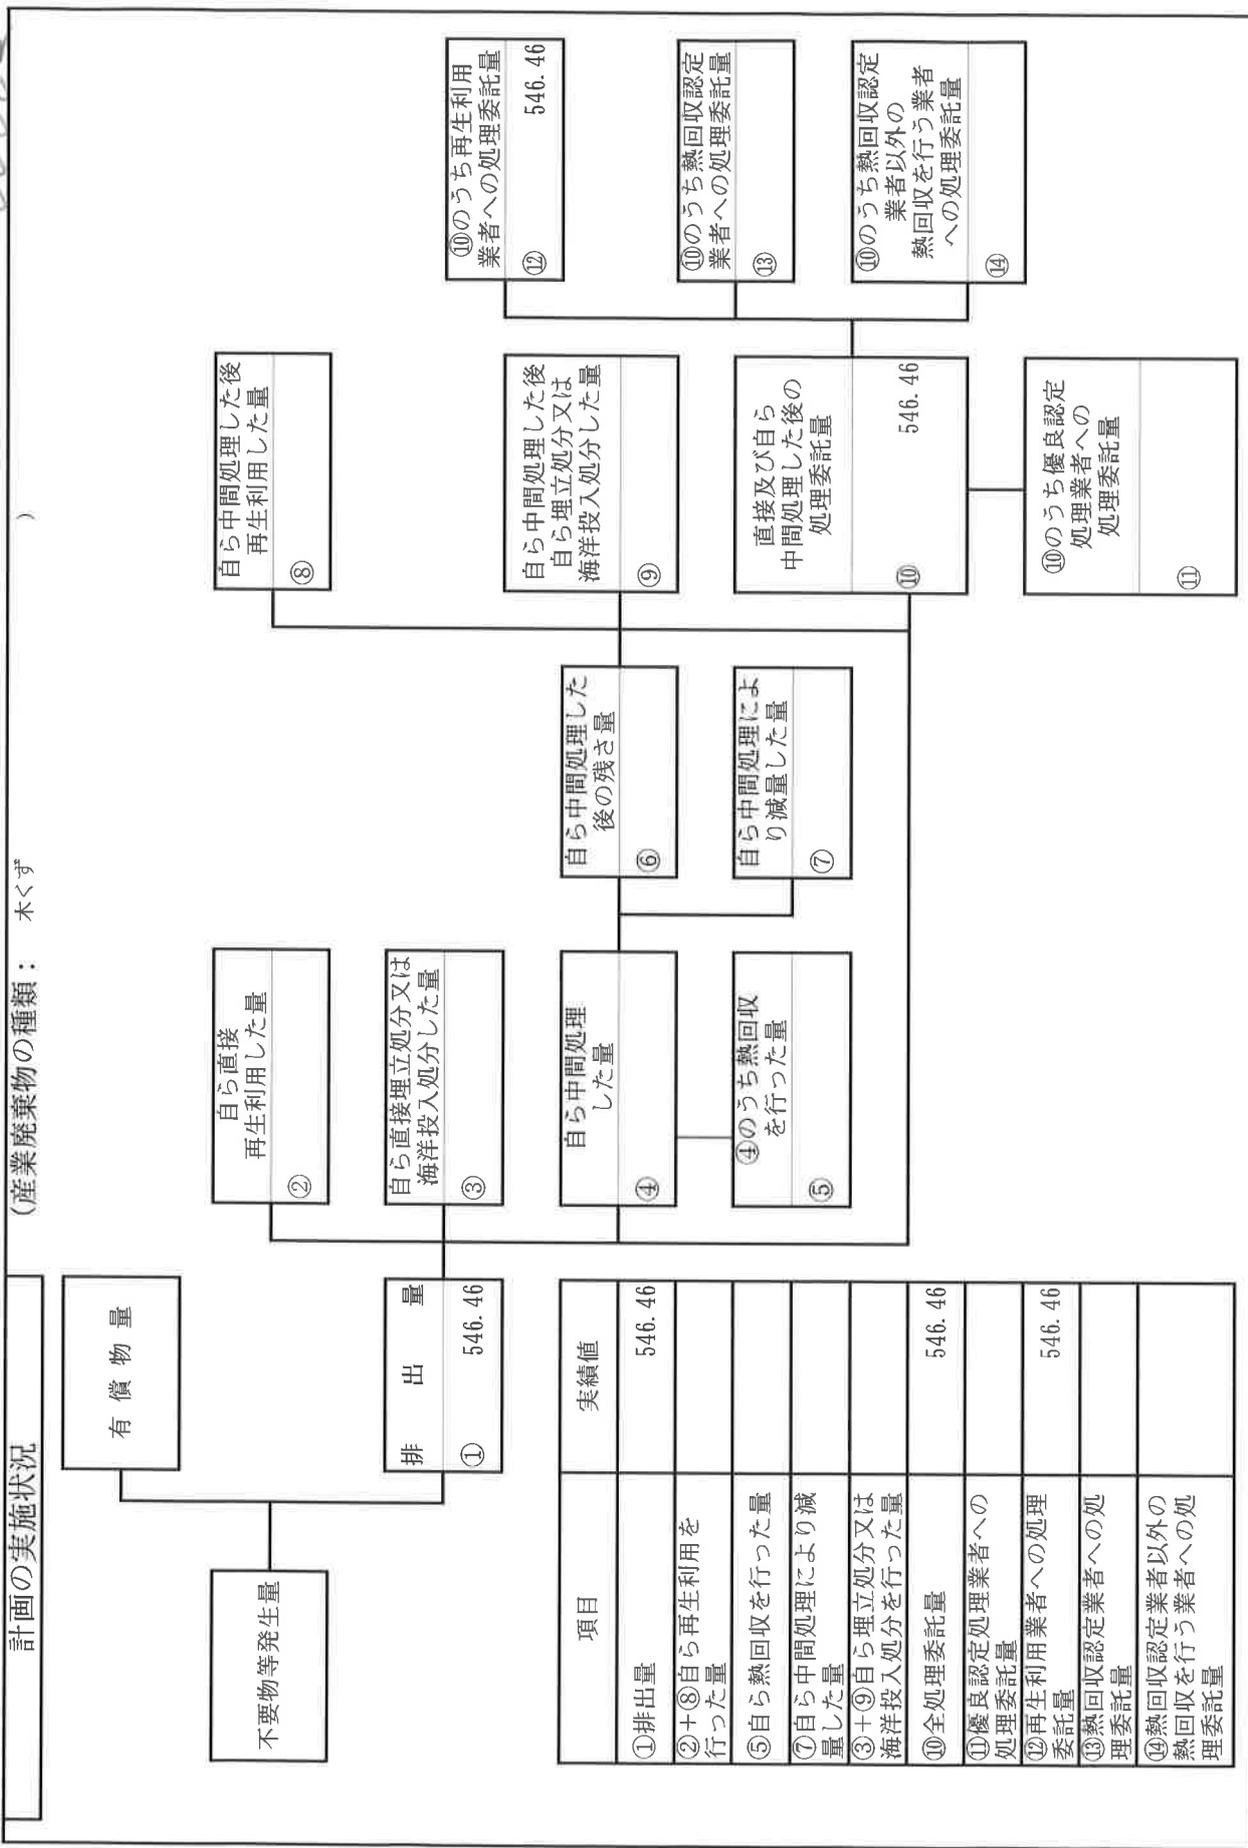


項目	実績値
①排出量	546.46
②+⑧自ら再生利用を行った量	
⑤自ら熱回収を行った量	
⑦自ら中間処理により減量した量	
③+⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	
⑩全処理委託量	546.46
⑪優良認定処理業者への処理委託量	
⑫再生利用業者への処理委託量	546.46
⑬熱回収認定業者への処理委託量	
⑭熱回収認定業者以外の業者への処理委託量	

00002

産業廃棄物の種類： 廃プラスチック類


計画の実施状況

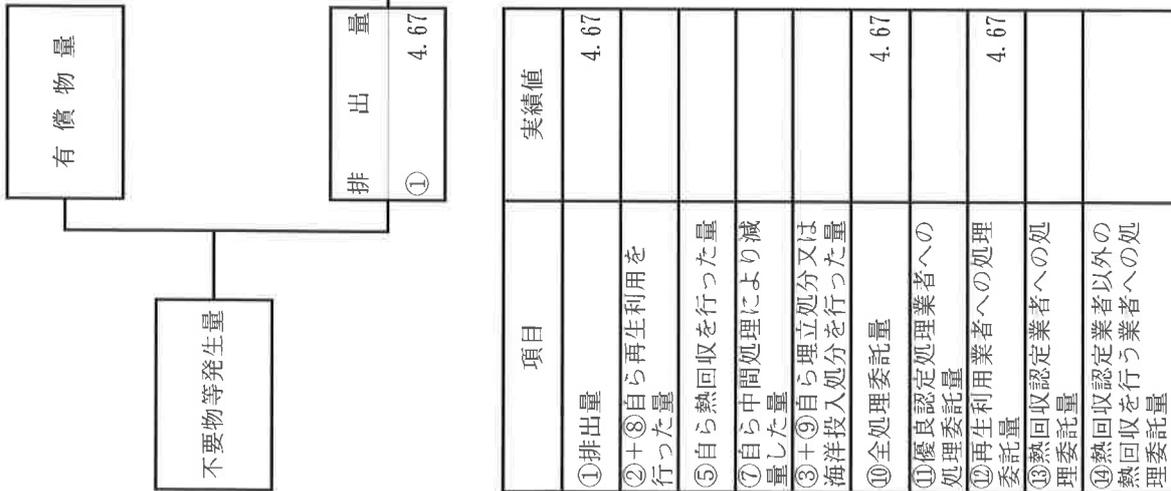

項目	実績値
①排出量	4.67
②+⑧自ら再生利用を行った量	
⑤自ら熱回収を行った量	
⑦自ら中間処理により減量した量	
③+⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	
⑩全処理委託量	4.67
⑪優良認定処理業者への処理委託量	
⑫再生利用業者への処理委託量	4.67
⑬熱回収認定業者への処理委託量	
⑭熱回収認定業者以外の業者へ行う業者熱回収を行う業者への処理委託量	

00002

計画の実施状況 (産業廃棄物の種類：金属くず)

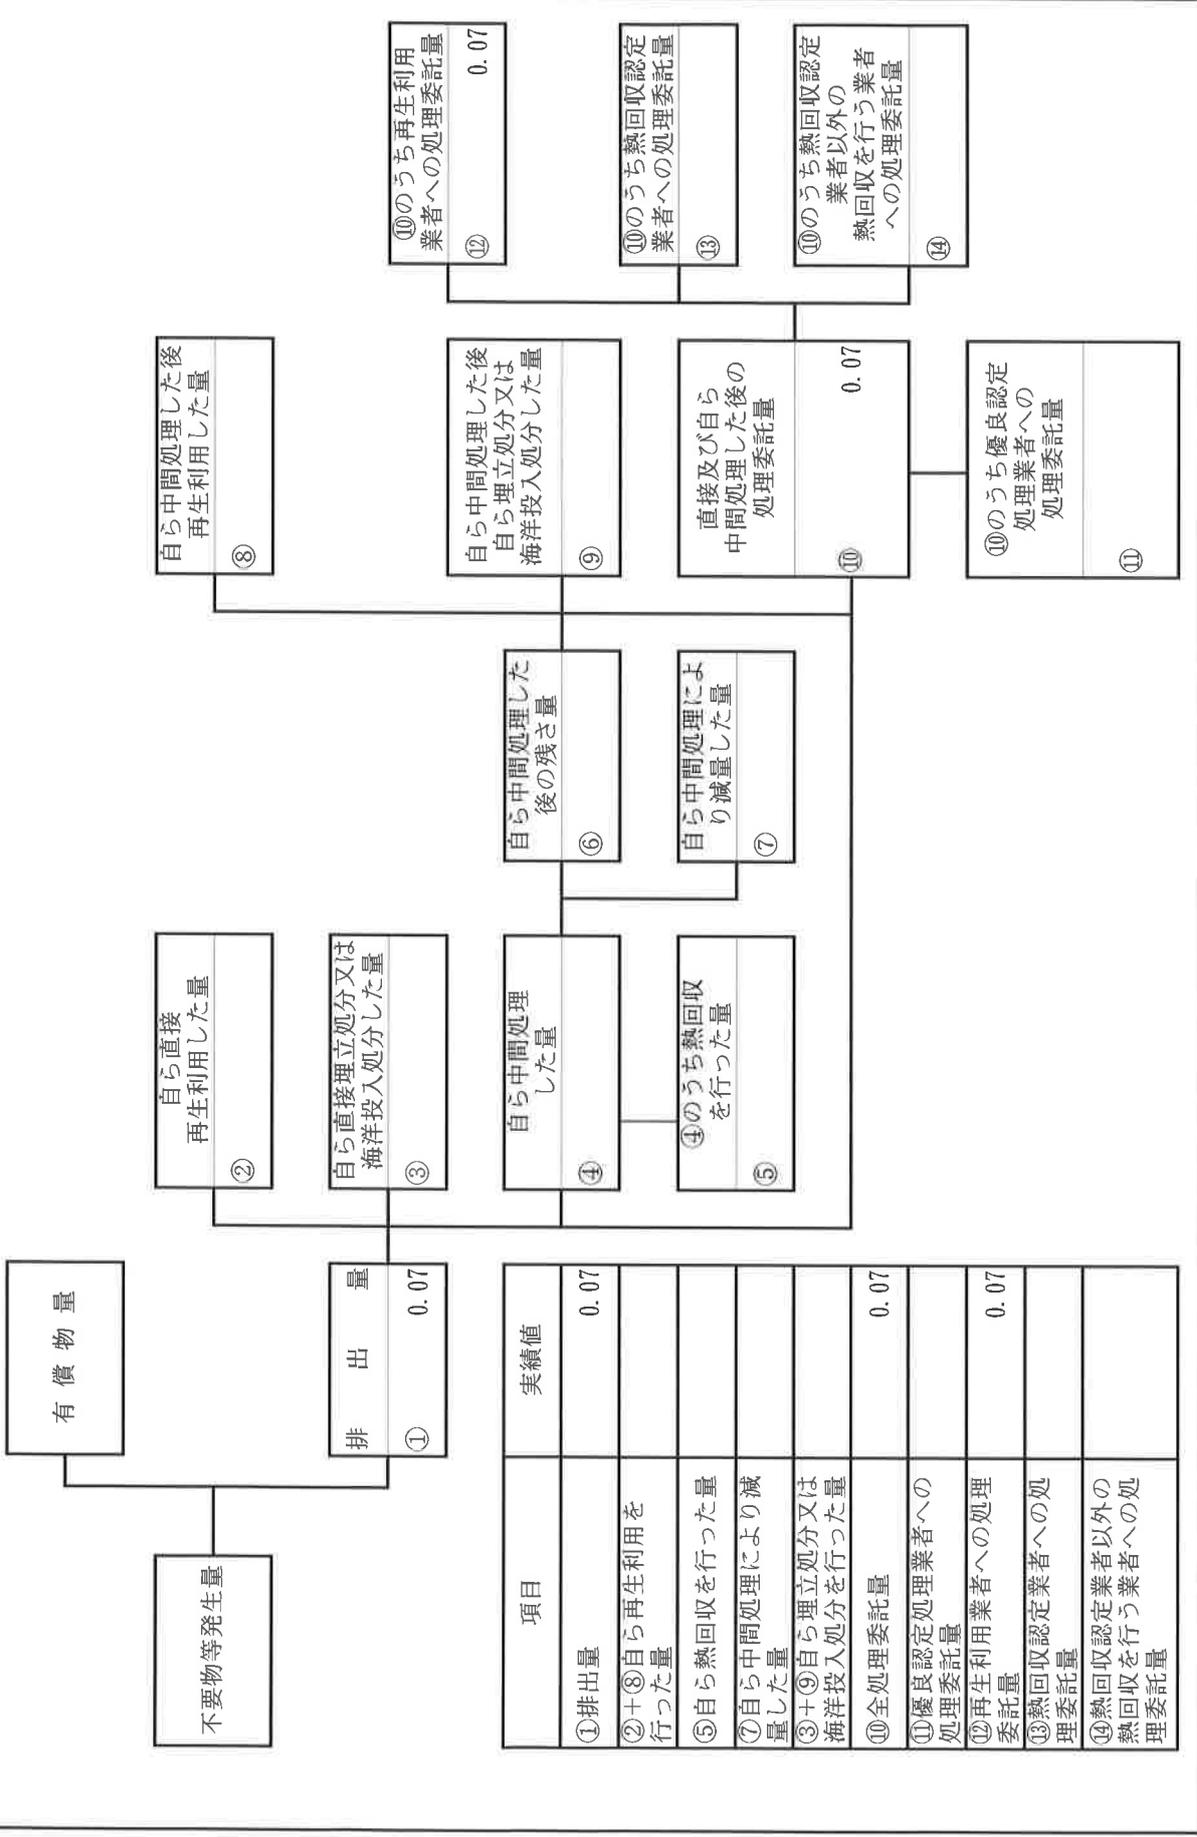


項目	実績値
①排出量	0.07
②+⑧自ら再生利用を行った量	
⑤自ら熱回収を行った量	
⑦自ら中間処理により減量した量	
③+⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	
⑩全処理委託量	0.07
⑪優良認定処理業者への処理委託量	
⑫再生利用業者への処理委託量	0.07
⑬熱回収認定業者への処理委託量	
⑭熱回収認定業者以外の業者へ行う業者への処理委託量	

00002

産業廃棄物の種類：ガラス陶磁器くず

計画の実施状況

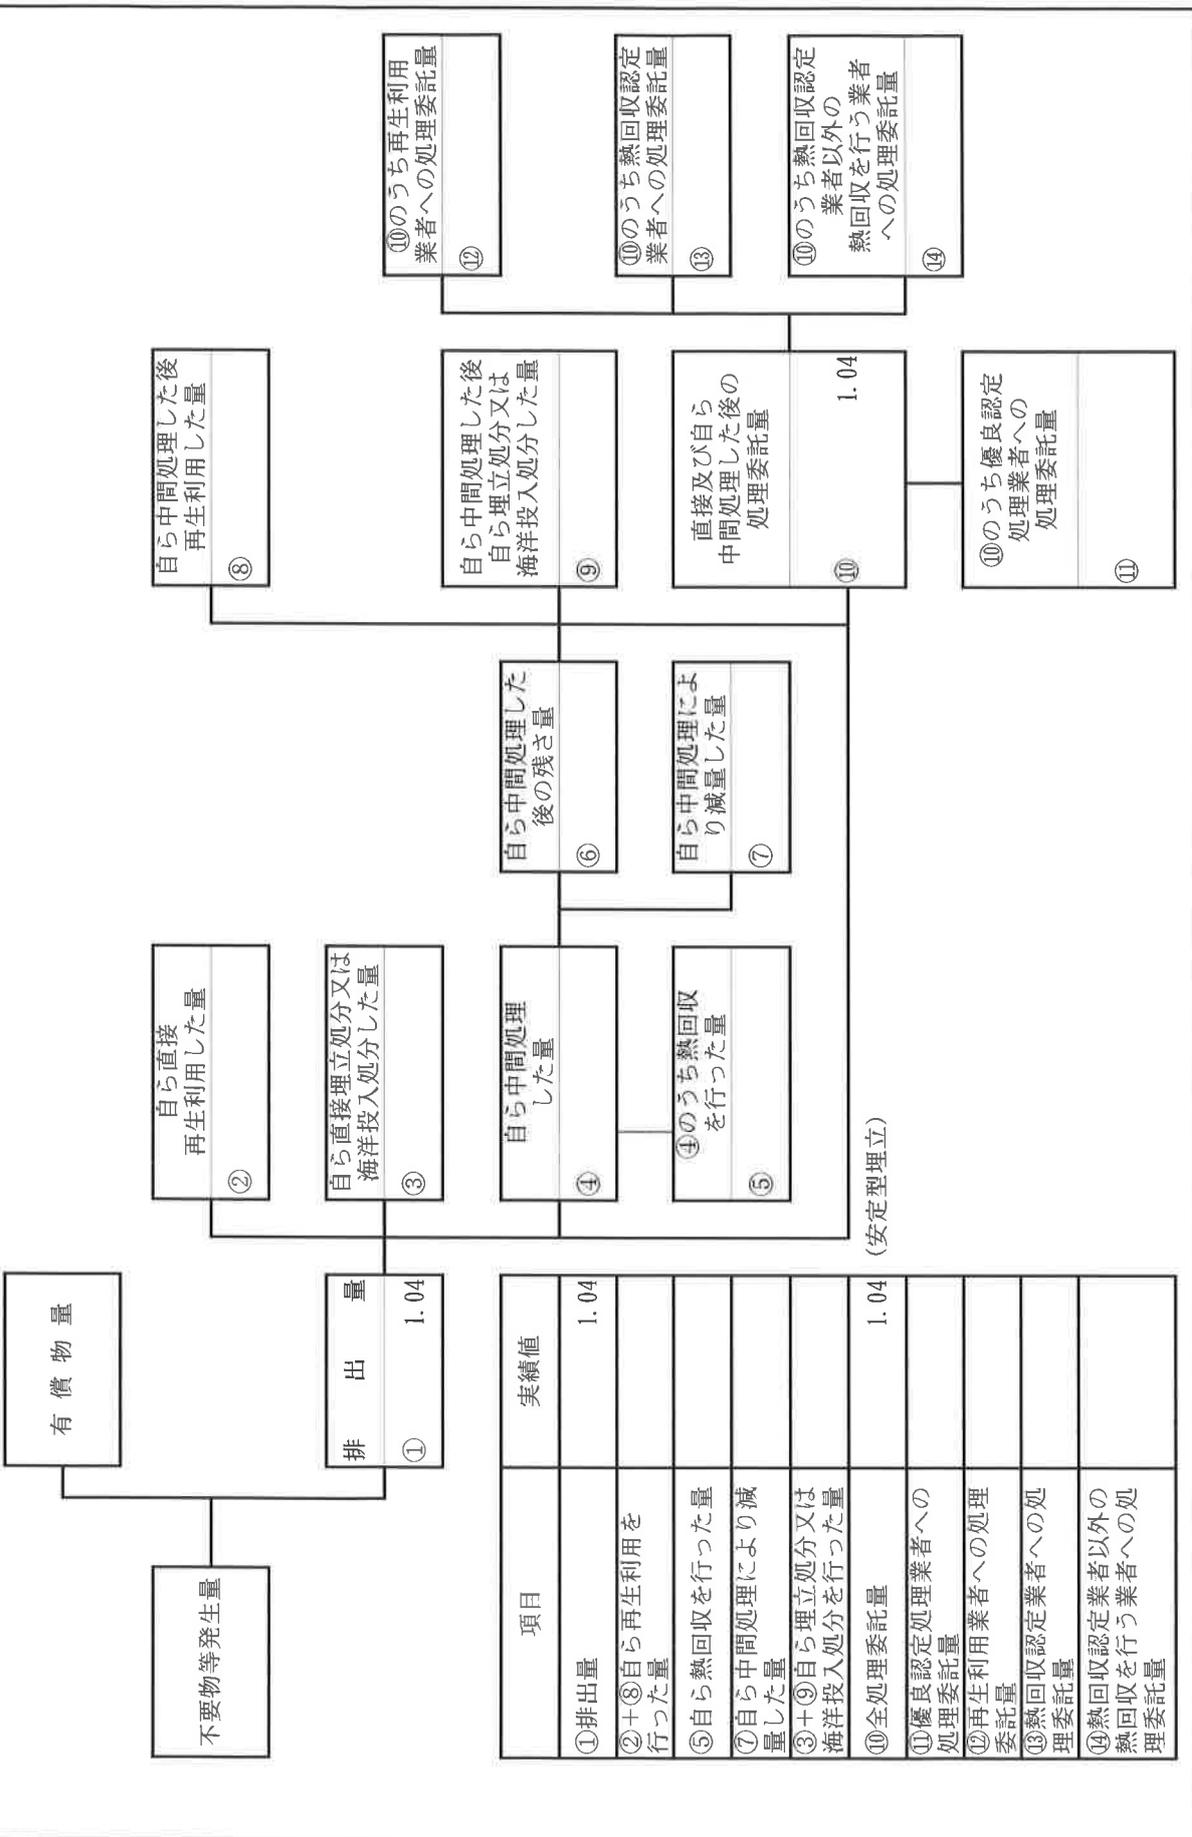


項目	実績値
①排出量	1.04
②+⑧自ら再生利用を行った量	
⑤自ら熱回収を行った量	
⑦自ら中間処理により減量した量	
③+④自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	
⑩全処理委託量	1.04
⑪優良認定処理業者への処理委託量	
⑫再生利用者への処理委託量	
⑬熱回収認定業者への処理委託量	
⑭熱回収認定業者以外の業者へ行う業者への処理委託量	

(安定型埋立)

0000


(産業廃棄物の種類：紙くず)

計画の実施状況

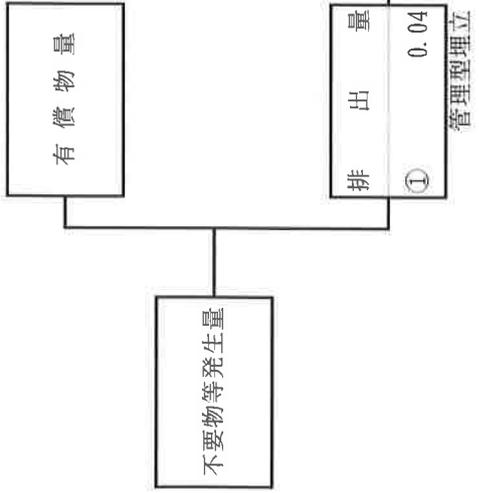


項目	実績値
①排出量	0.04
②+⑧自ら再生利用を行った量	
⑤自ら熱回収を行った量	
⑦自ら中間処理により減量した量	
③+⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	
⑩全処理委託量	0.04
⑪優良認定処理業者への処理委託量	
⑫再生利用業者への処理委託量	
⑬熱回収認定業者への処理委託量	
⑭熱回収認定業者以外の業者へ熱回収を行う業者への処理委託量	

(管理型埋立)

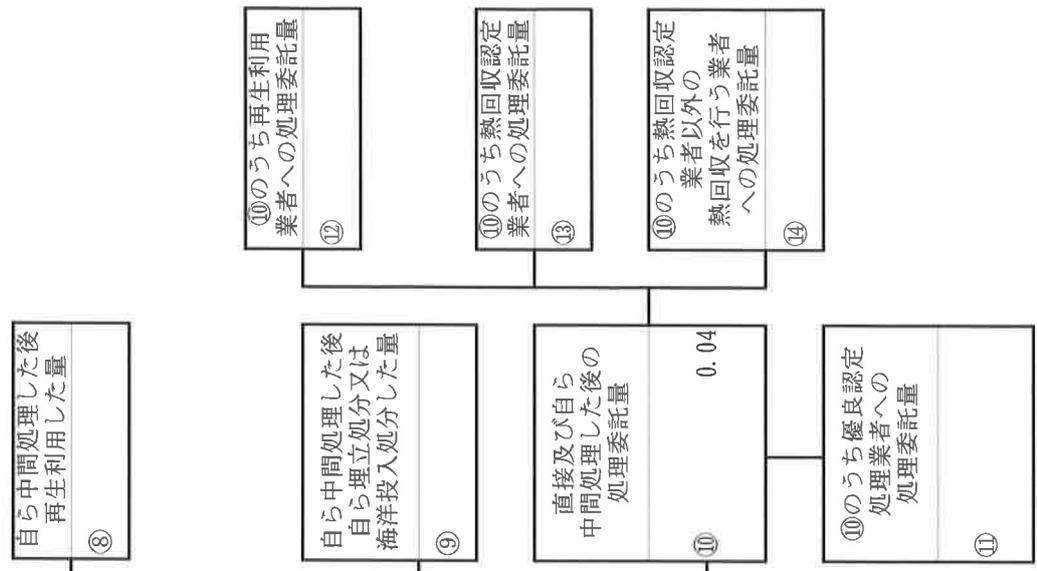

00002

計画の実施状況 (産業廃棄物の種類：混載)

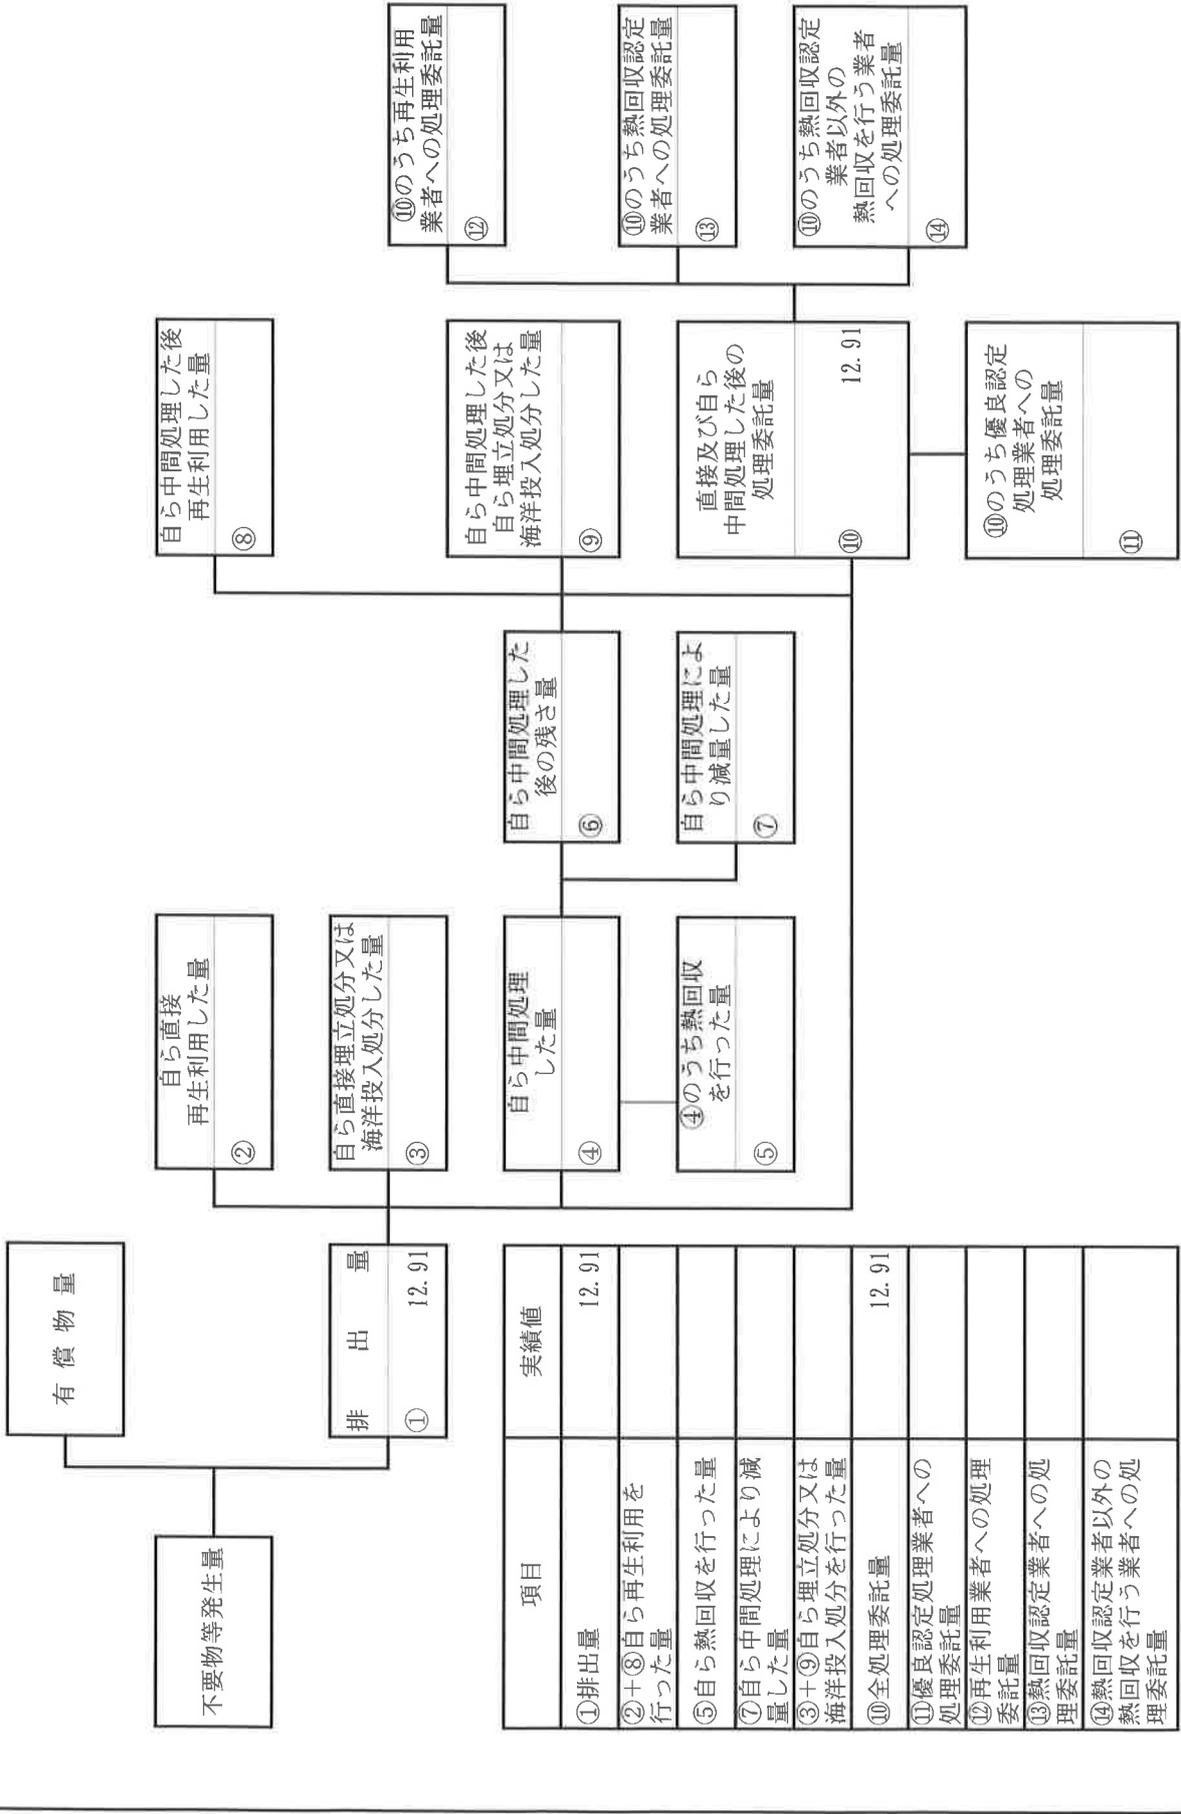

項目	実績値
①排出量	12.91
②+⑧自ら再生利用を行った量	
⑤自ら熱回収を行った量	
⑦自ら中間処理により減量した量	
③+⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	
⑩全処理委託量	12.91
⑪優良認定処理業者への処理委託量	
⑫再生利用業者への処理委託量	
⑬熱回収認定業者への処理委託量	
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	