
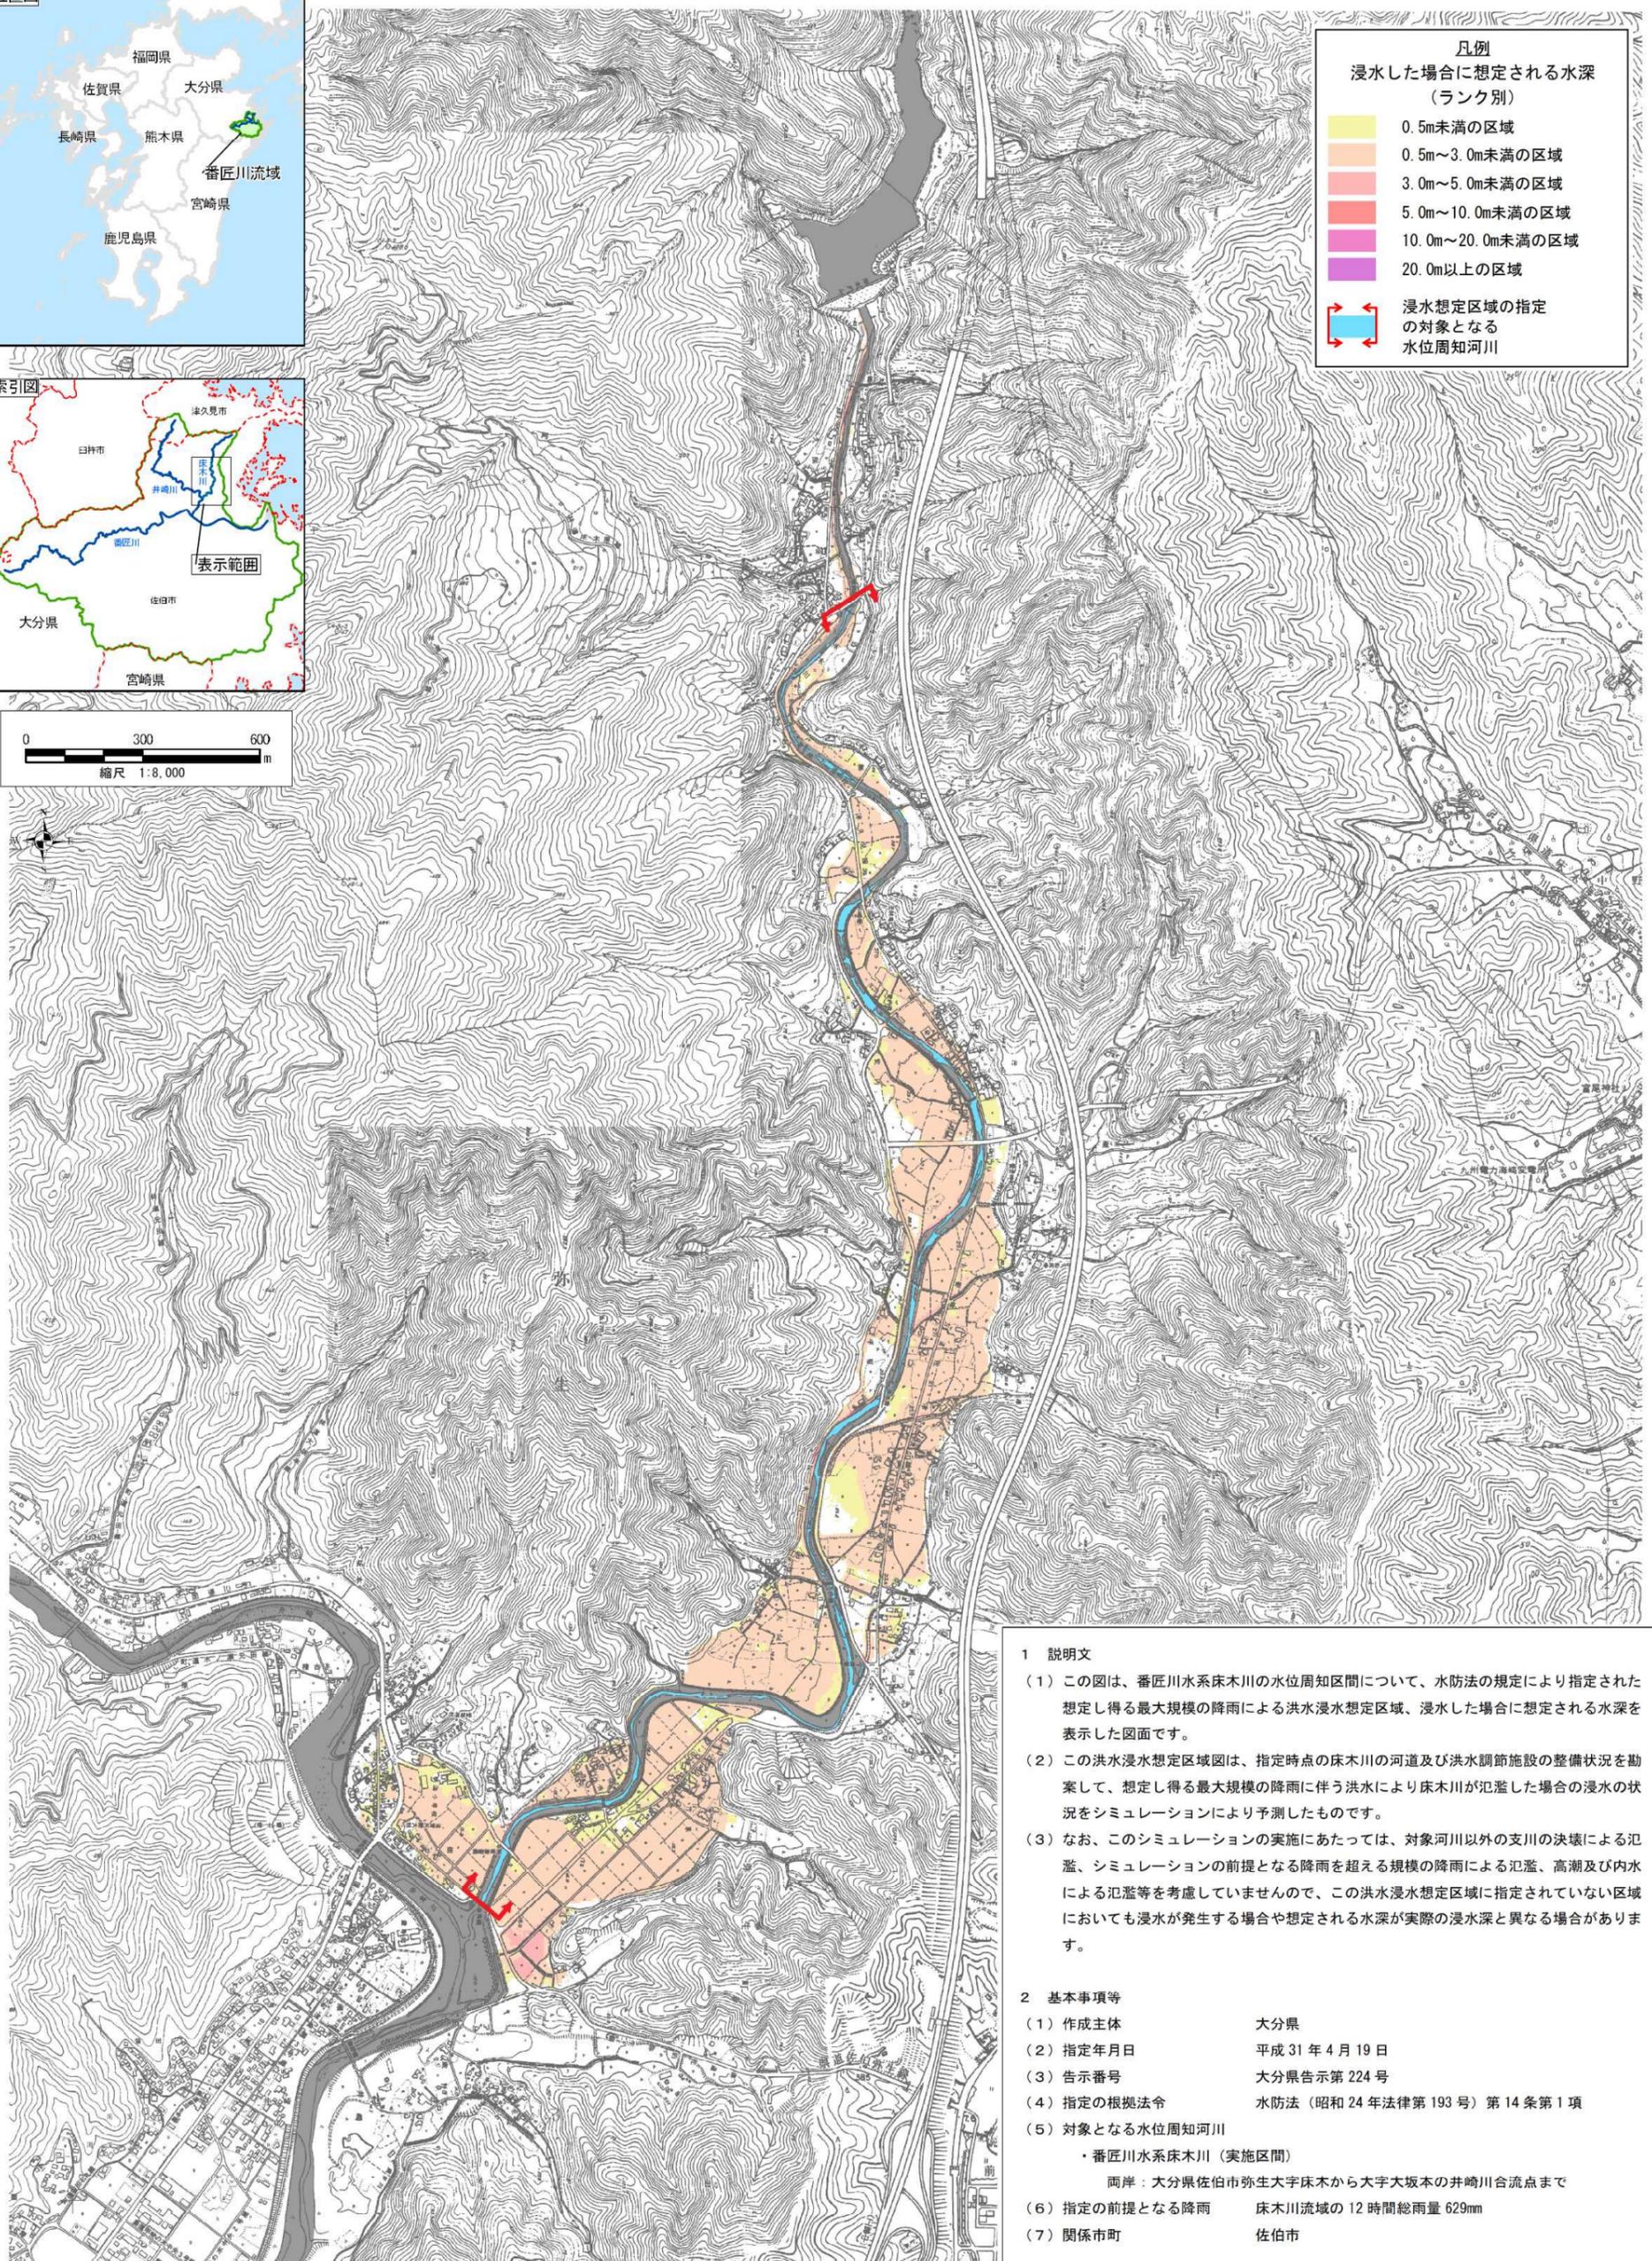


# 番匠川水系床木川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）



| 凡例  |                               |
|---|-------------------------------|
| 浸水した場合に想定される水深<br>(ランク別)  |                               |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow;"></span>     | 0.5m未満の区域                     |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:orange;"></span>     | 0.5m～3.0m未満の区域                |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red;"></span>        | 3.0m～5.0m未満の区域                |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:darkred;"></span>    | 5.0m～10.0m未満の区域               |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:purple;"></span>     | 10.0m～20.0m未満の区域              |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:darkpurple;"></span> | 20.0m以上の区域                    |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border:1px solid red;"></span>        | 浸水想定区域の指定<br>の対象となる<br>水位周知河川 |

**1 説明文**

(1) この図は、番匠川水系床木川の水位周知区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。



(2) この洪水浸水想定区域図は、指定時点の床木川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により床木川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、対象河川以外の支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

**2 基本事項等**

|                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 作成主体        | 大分県  |
| (2) 指定年月日       | 平成 31 年 4 月 19 日                                   |
| (3) 告示番号        | 大分県告示第 224 号                                       |
| (4) 指定の根拠法令     | 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第 1 項                   |
| (5) 対象となる水位周知河川 | ・番匠川水系床木川（実施区間）<br>両岸：大分県佐伯市弥生大字床木から大字大坂本の井崎川合流点まで |
| (6) 指定の前提となる降雨  | 床木川流域の 12 時間総雨量 629mm                              |
| (7) 関係市町        | 佐伯市  |

# 番匠川水系床木川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

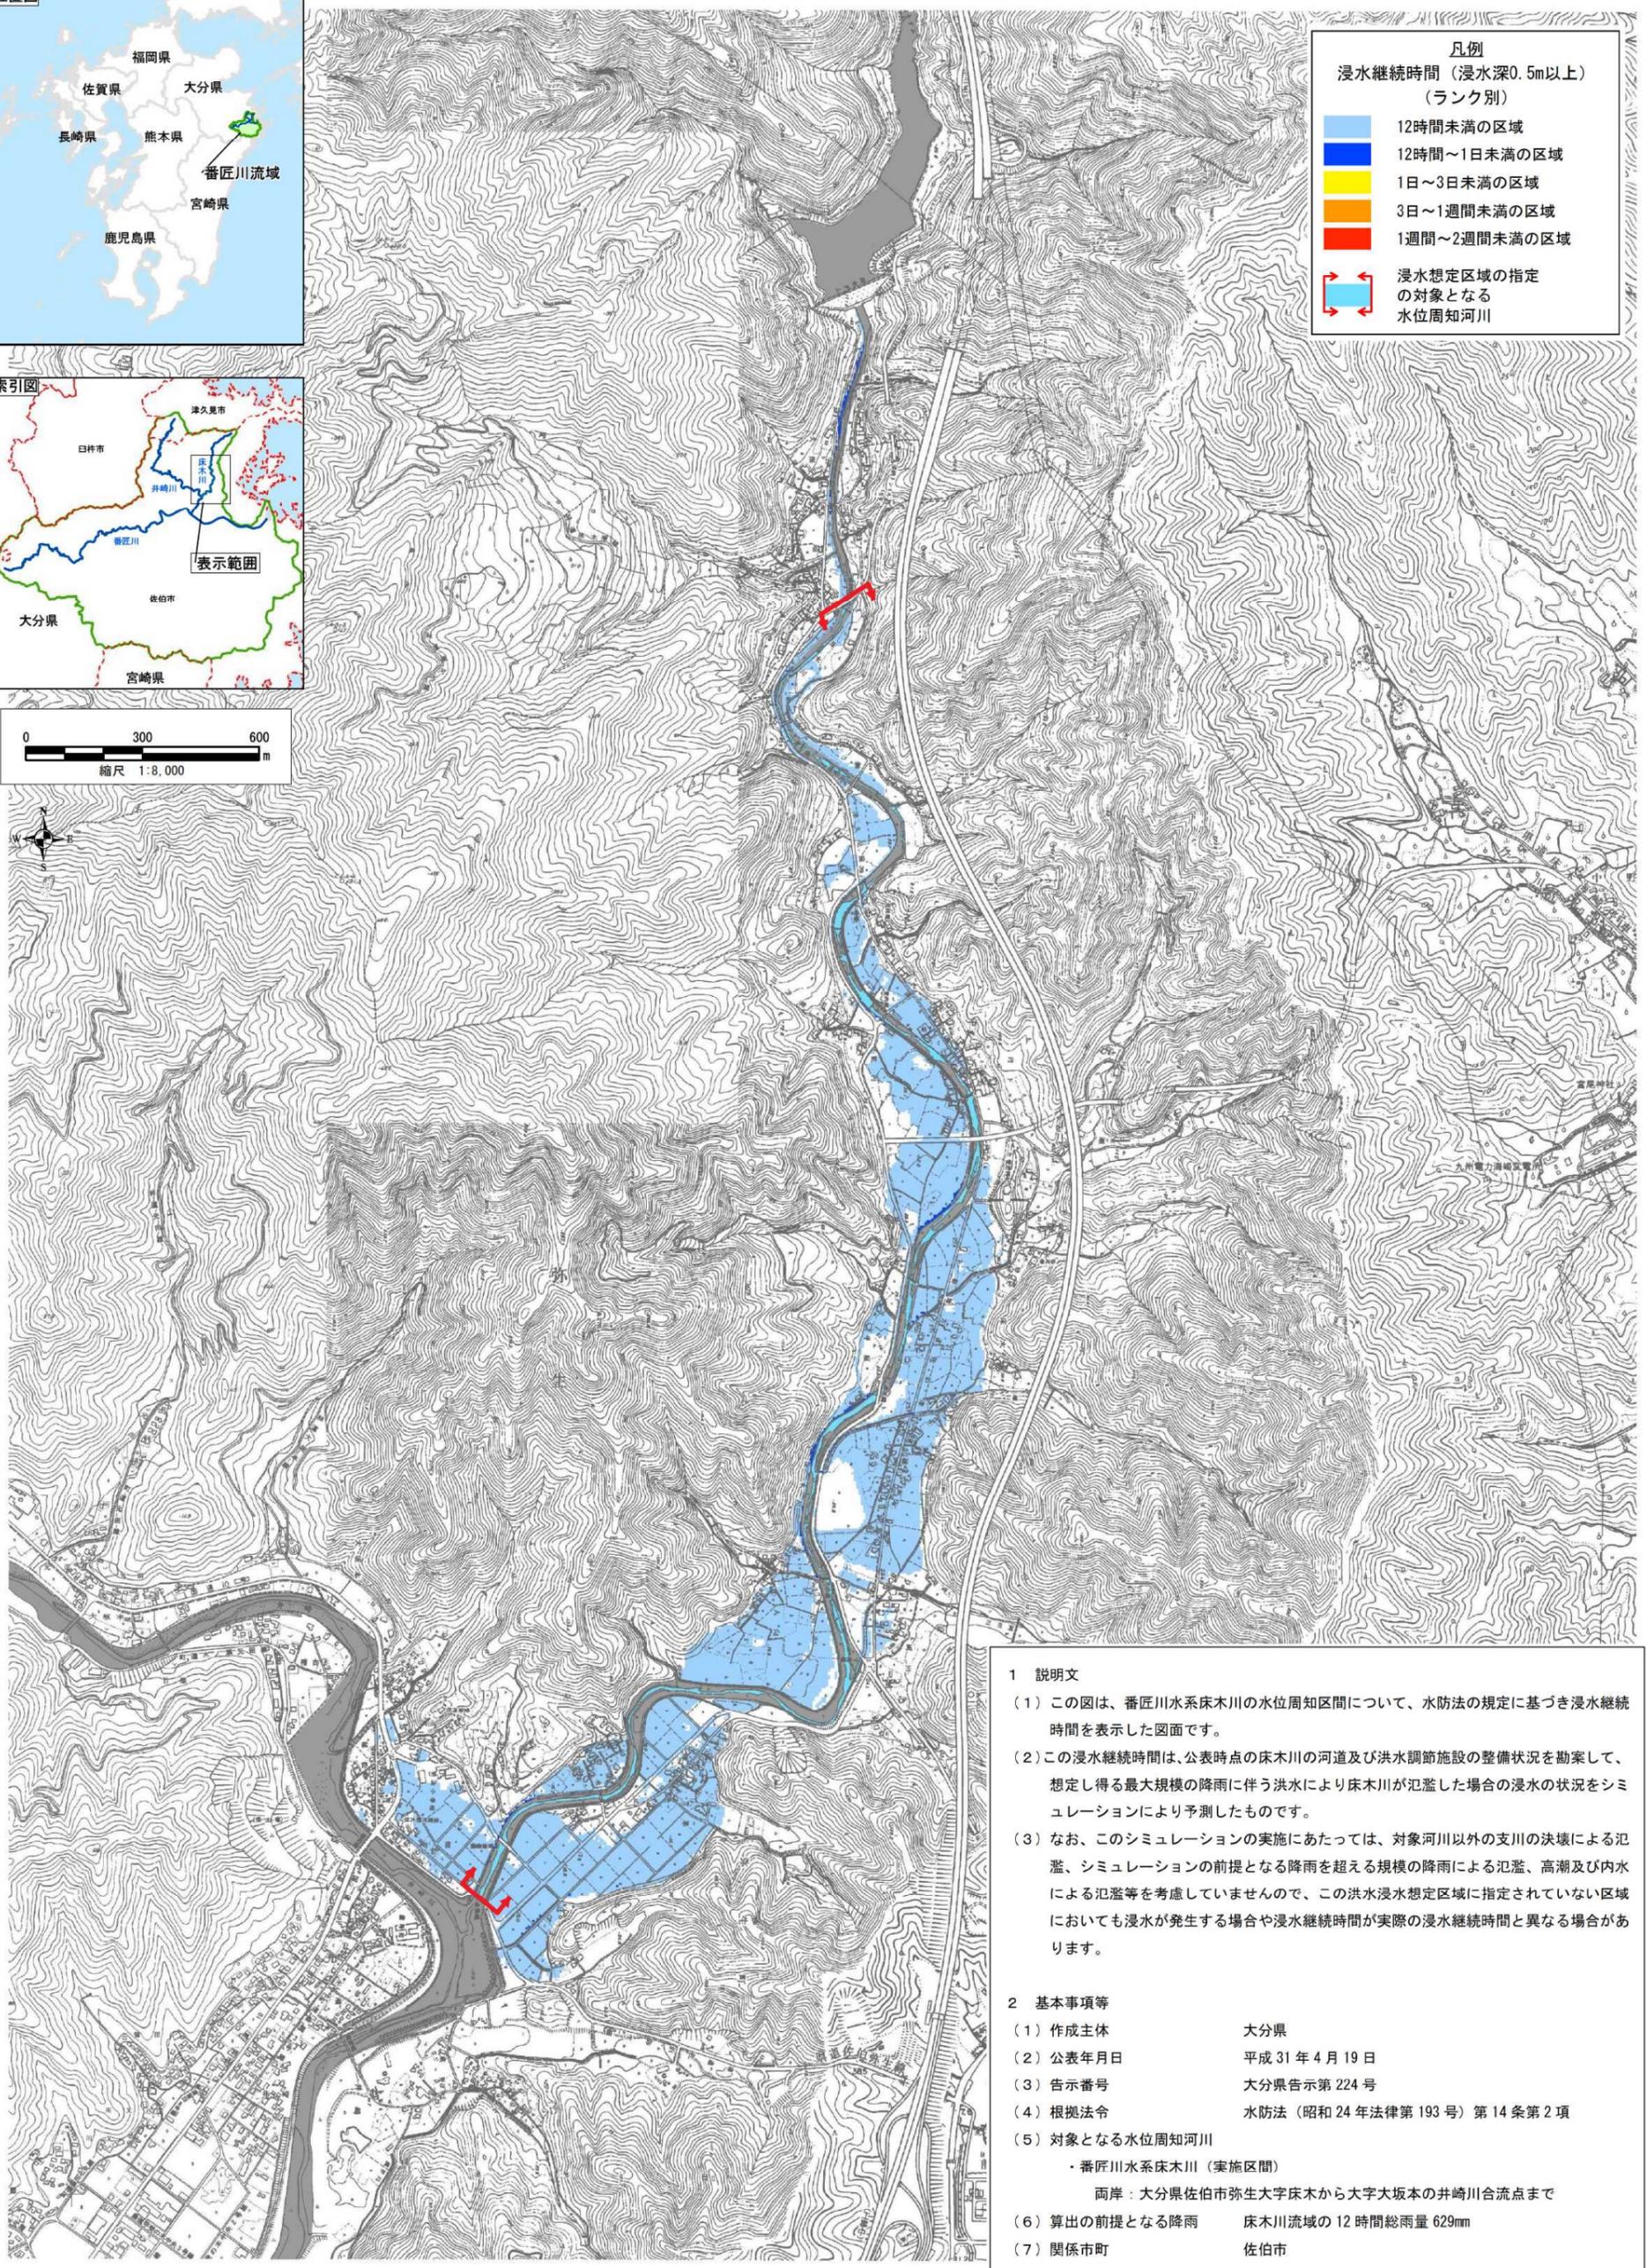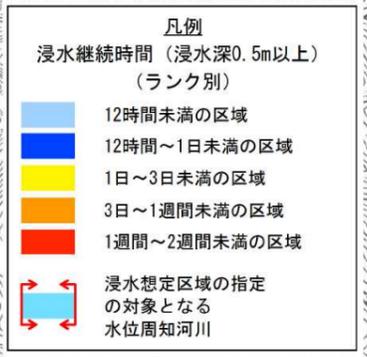

**1 説明文**

(1) この図は、番匠川水系床木川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。


(2) この浸水継続時間は、公表時点の床木川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により床木川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、対象河川以外の支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合があります。

**2 基本事項等**

|                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 作成主体        | 大分県  |
| (2) 公表年月日       | 平成31年4月19日   |
| (3) 告示番号        | 大分県告示第224号   |
| (4) 根拠法令        | 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項                           |
| (5) 対象となる水位周知河川 | ・番匠川水系床木川（実施区間）<br>両岸：大分県佐伯市弥生大字床木から大字大坂本の井崎川合流点まで |
| (6) 算出の前提となる降雨  | 床木川流域の12時間総雨量629mm                                 |
| (7) 関係市町        | 佐伯市  |

# 番匠川水系床木川洪水浸水想定区域図（計画規模）

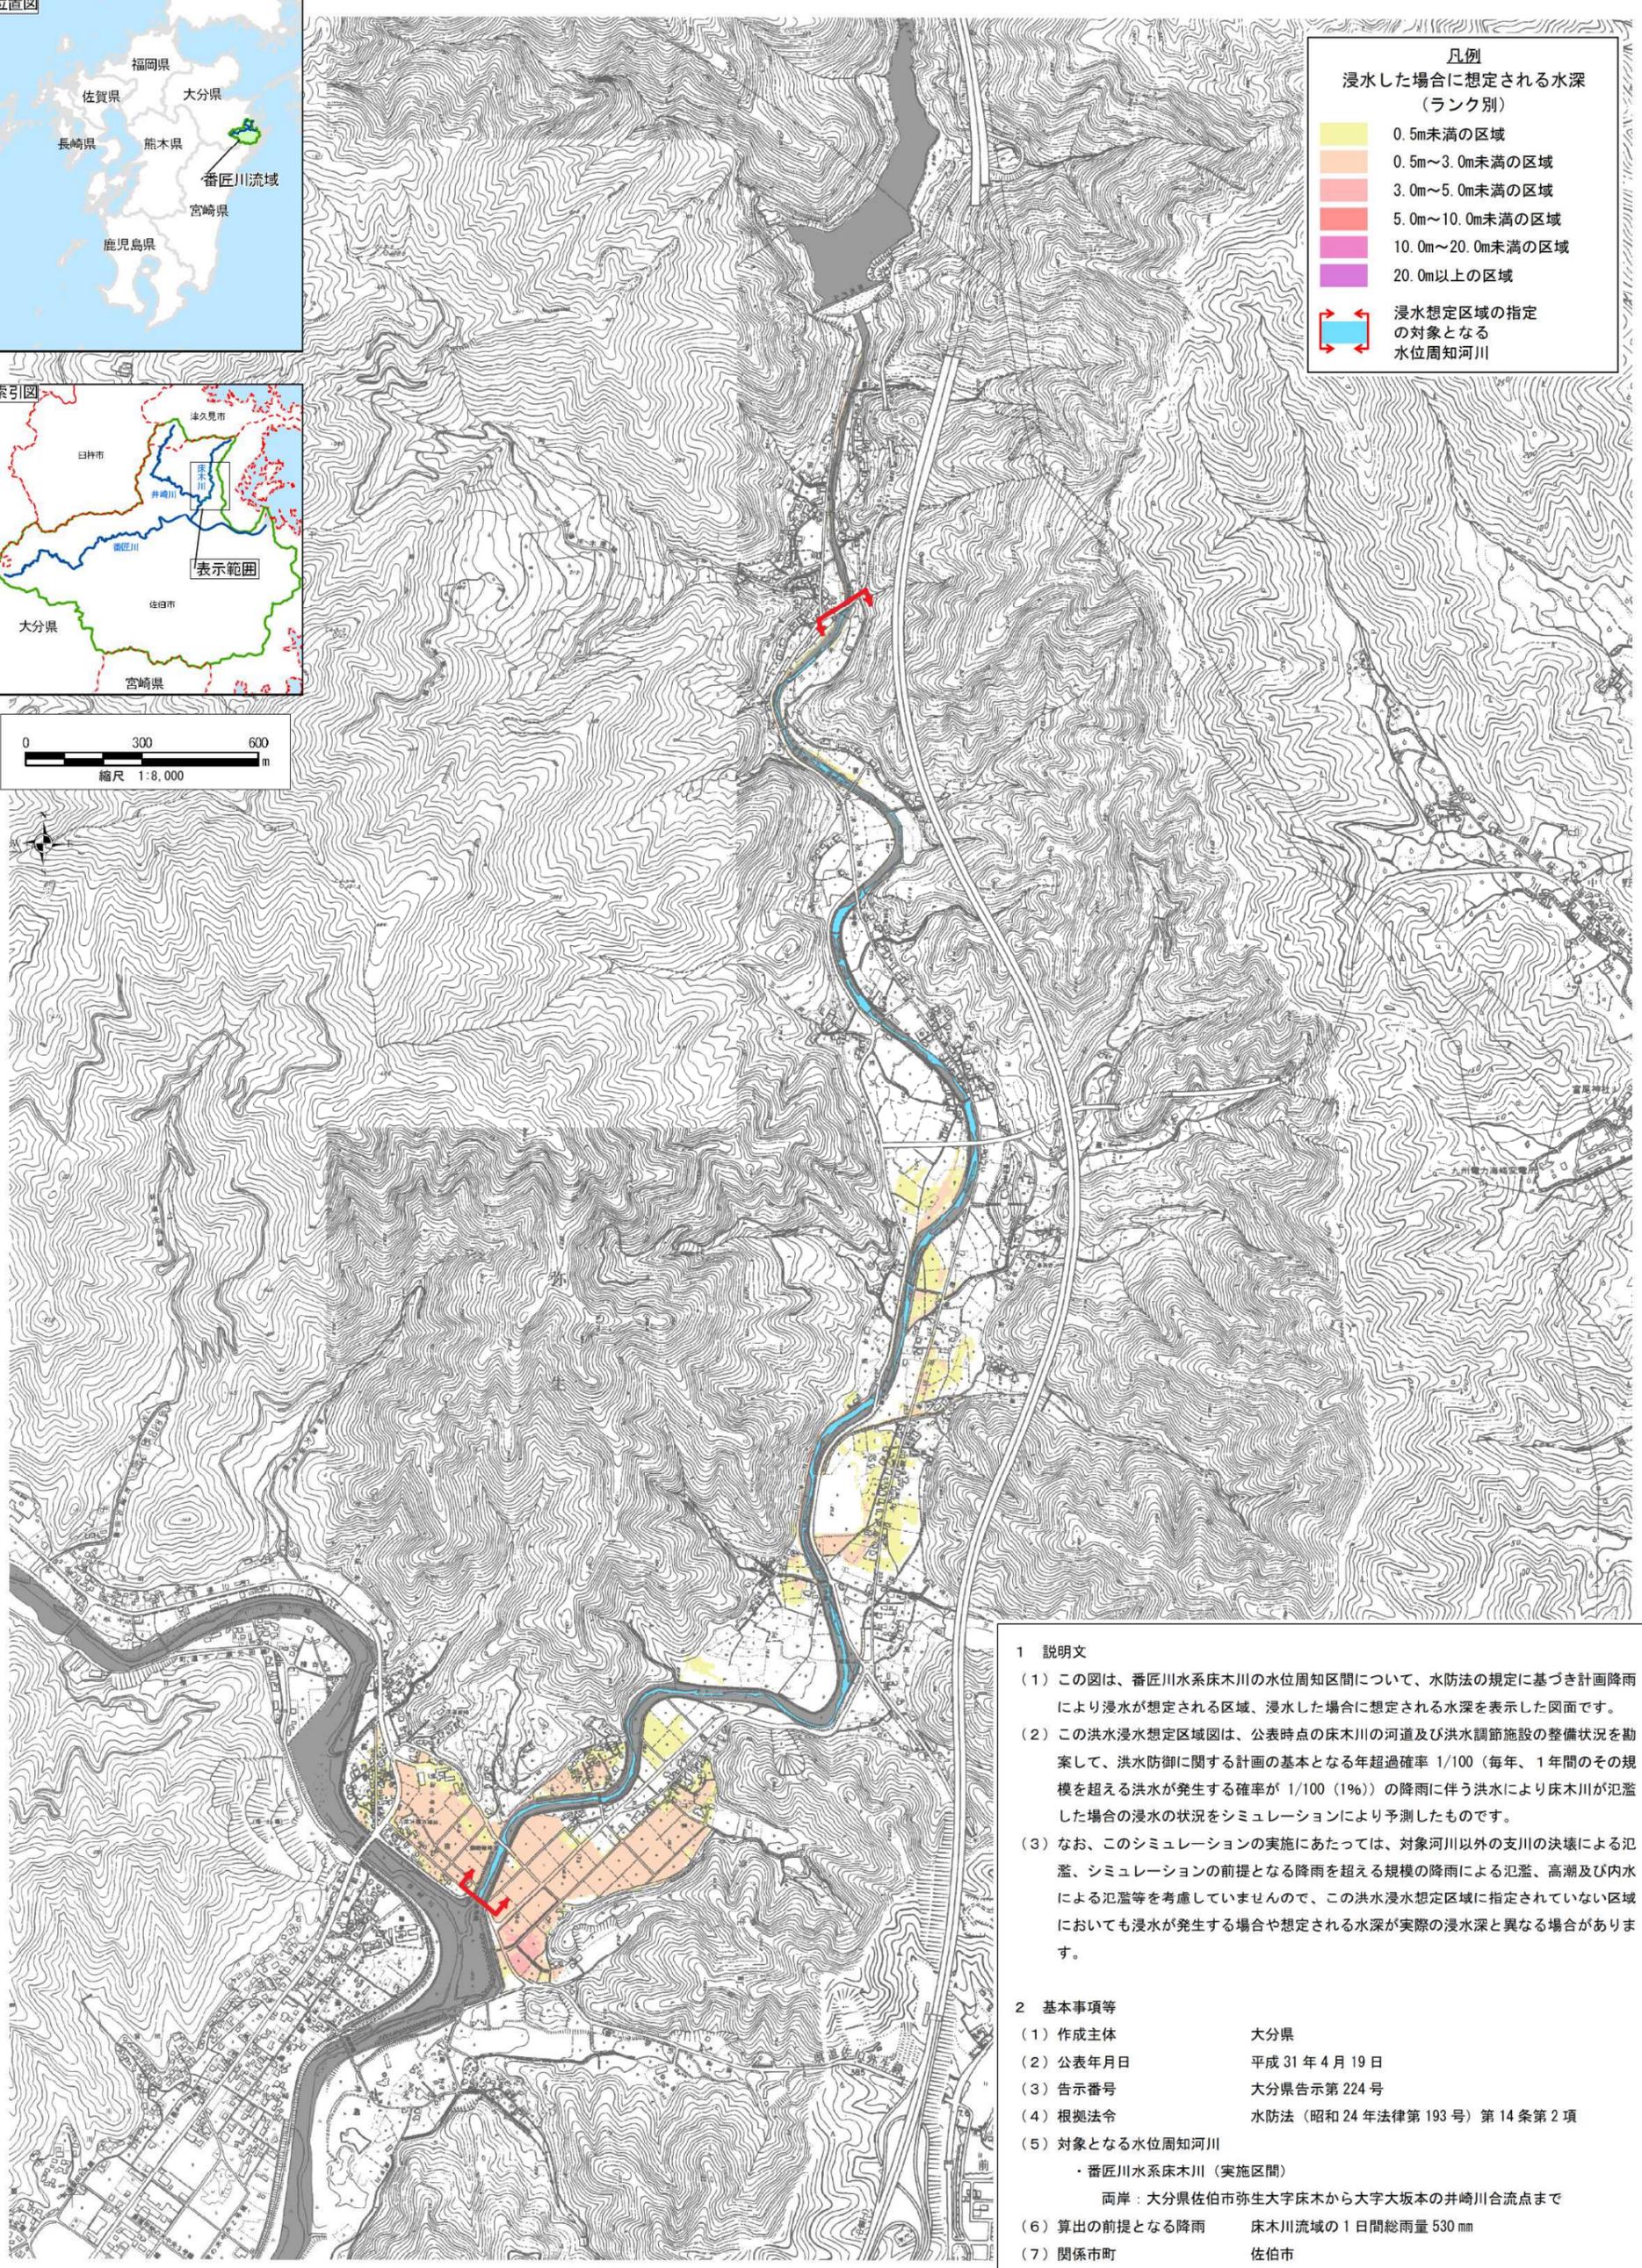

**1 説明文**

(1) この図は、番匠川水系床木川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この洪水浸水想定区域図は、公表時点の床木川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率 1/100（毎年、1年間のその規模を超える洪水が発生する確率が 1/100（1%））の降雨に伴う洪水により床木川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、対象河川以外の支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

**2 基本事項等**

(1) 作成主体 大分県

(2) 公表年月日 平成 31 年 4 月 19 日

(3) 告示番号 大分県告示第 224 号



(4) 根拠法令 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第 2 項

(5) 対象となる水位周知河川  
・番匠川水系床木川（実施区間）  
両岸：大分県佐伯市弥生大字床木から大字大坂本の井崎川合流点まで

(6) 算出の前提となる降雨 床木川流域の 1 日間総雨量 530 mm

(7) 関係市町 佐伯市

# 番匠川水系床木川洪水浸水想定区域図 (家屋倒壊等浸水想定区域図(河岸侵食))

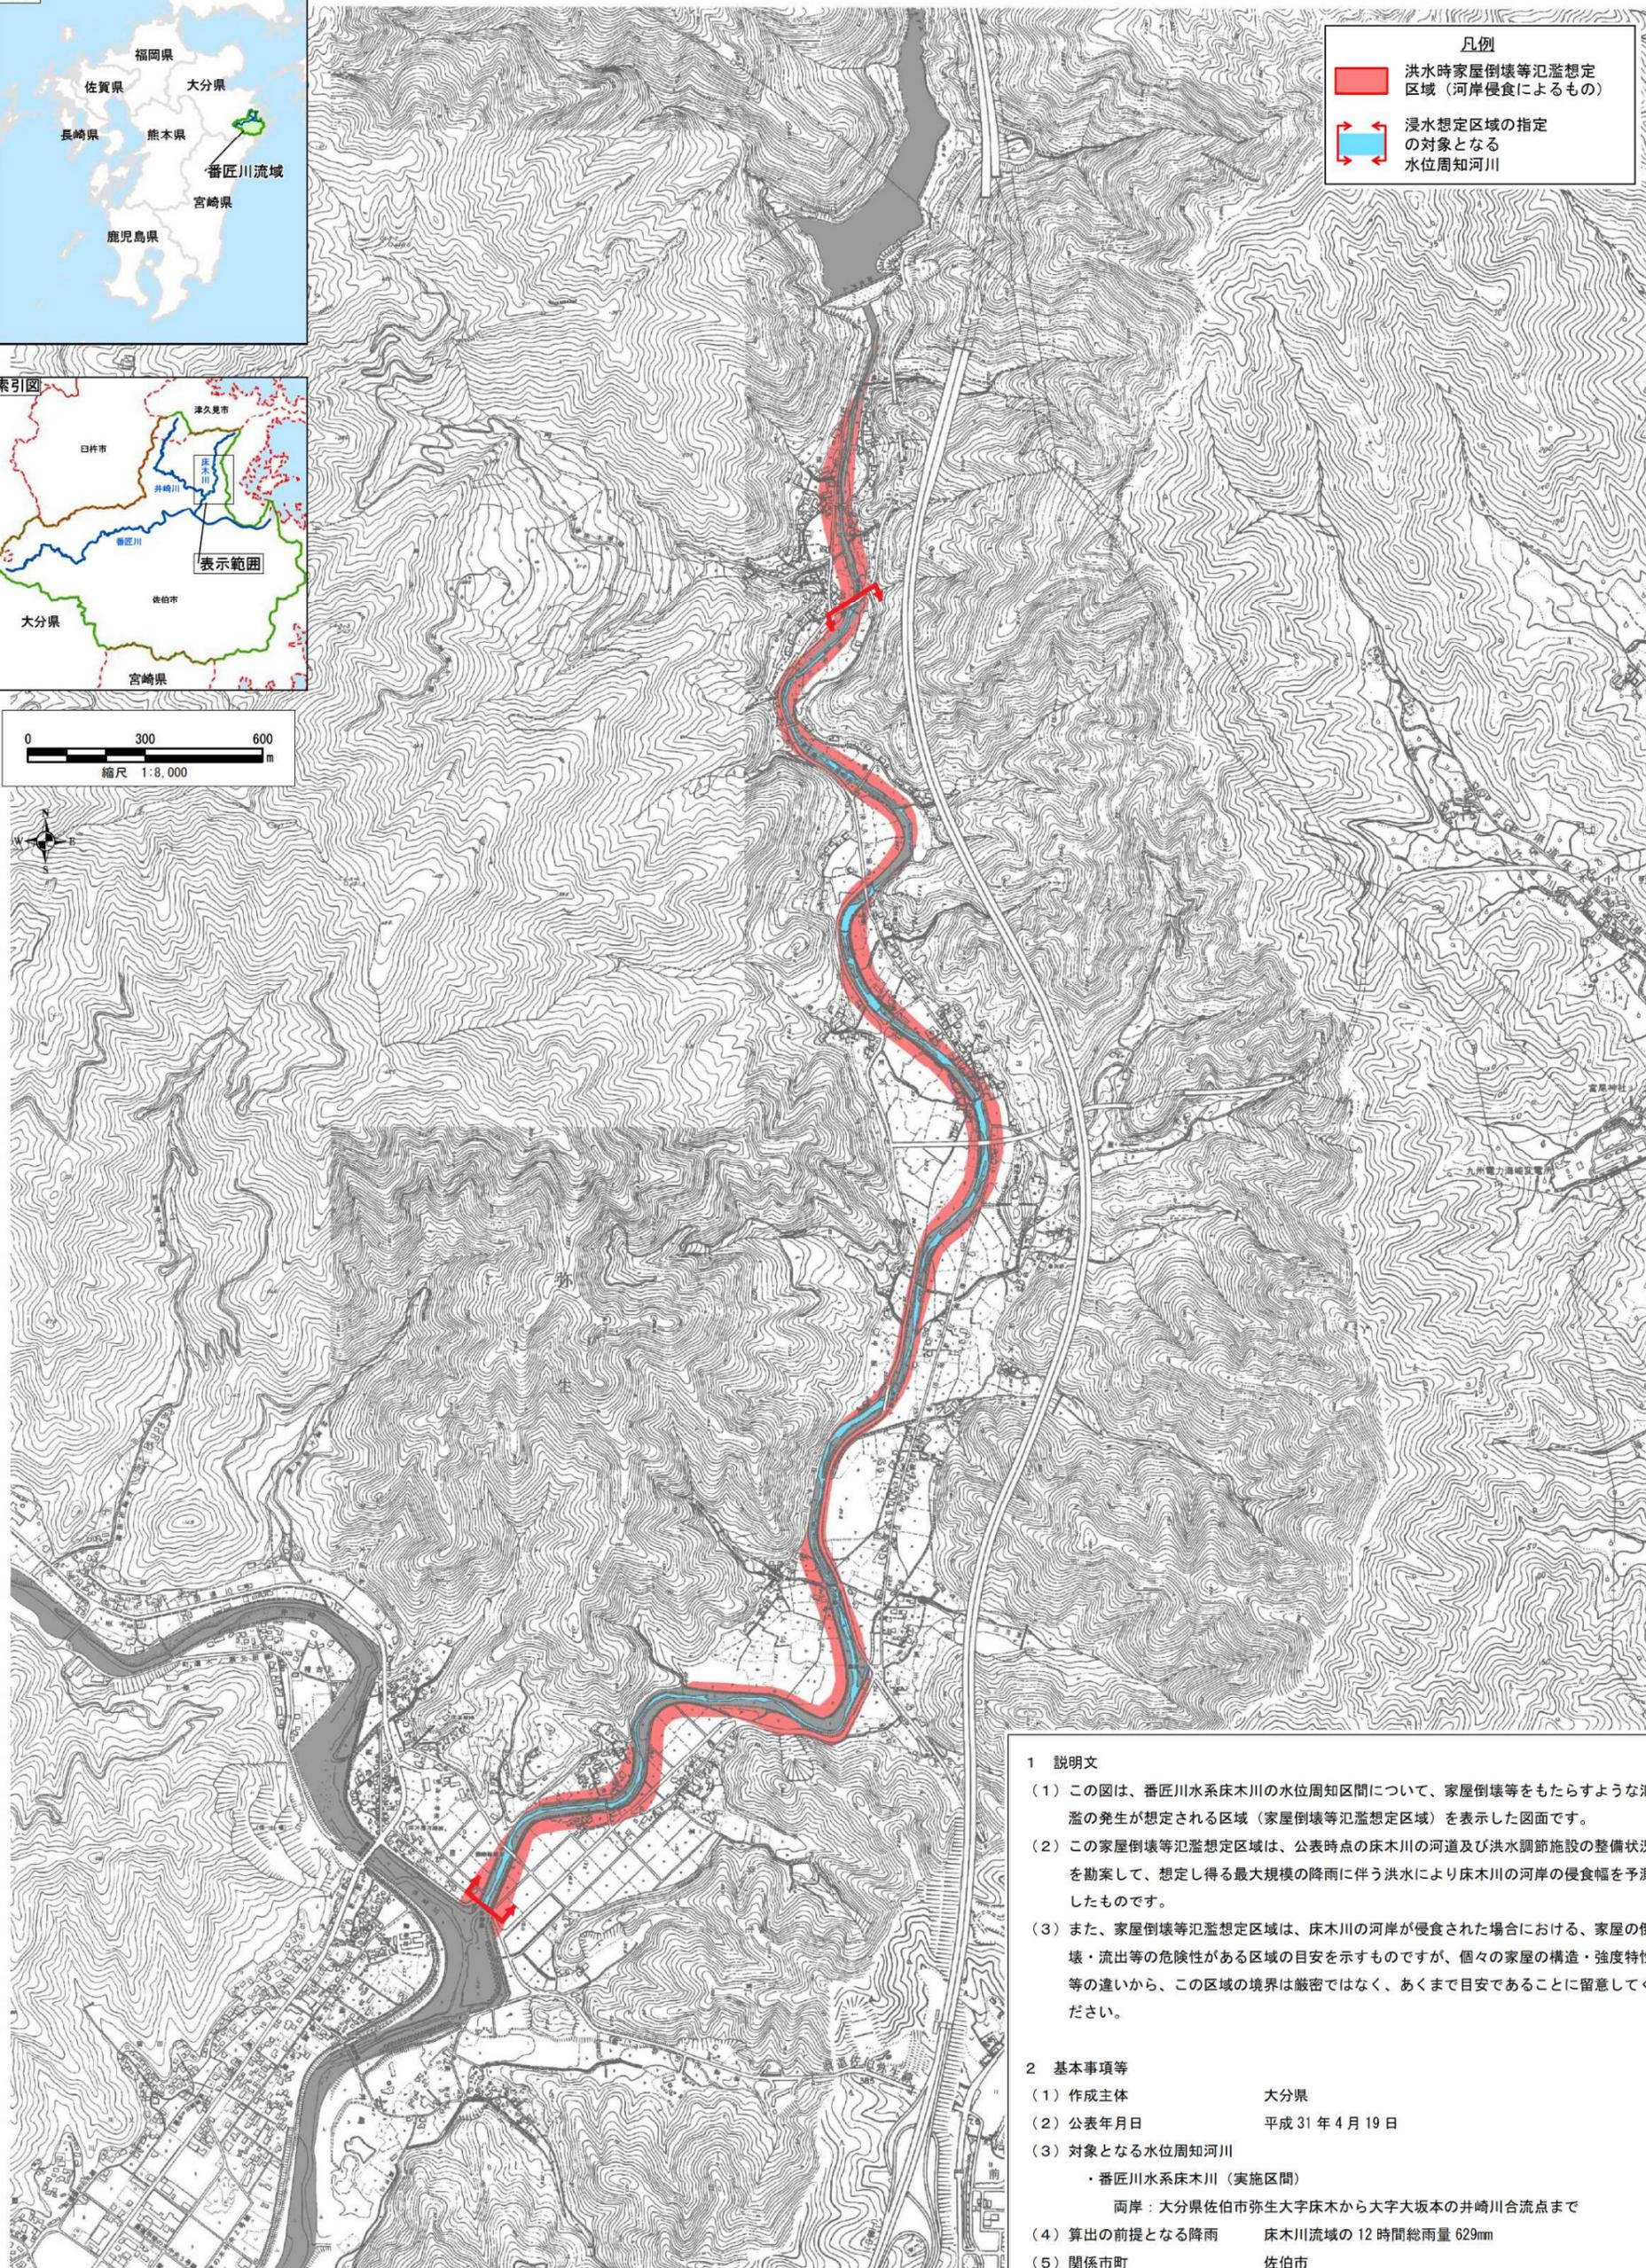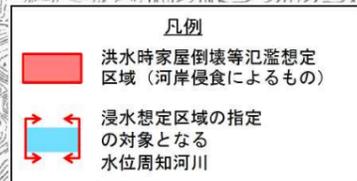

## 1 説明文

- (1) この図は、番匠川水系床木川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域(家屋倒壊等氾濫想定区域)を表示した図面です。
- (2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、公表時点の床木川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により床木川の河岸の侵食幅を予測したものです。
- (3) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、床木川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意してください。

## 2 基本事項等

- |                 |   |
|-----------------|---|
| (1) 作成主体        | 大分県   |
| (2) 公表年月日       | 平成31年4月19日  |
| (3) 対象となる水位周知河川 | ・番匠川水系床木川(実施区間)<br>両岸: 大分県佐伯市弥生大字床木から大字大坂本の井崎川合流点まで |
| (4) 算出の前提となる降雨  | 床木川流域の12時間総雨量629mm                                  |
| (5) 関係市町        | 佐伯市   |