


基準改訂に伴う温泉掲示届の変更に関する手続き

- 禁忌症、適応症及び入浴又は飲用上の注意などの掲示内容を変更する場合は、あらかじめ各保健所(部)への届出を行う必要があります。
- なお、前回の温泉分析から10年以上経過している場合には、届出を行う前に登録分析機関による温泉の再分析を行ってください。

(1) 前回の温泉分析から10年未満の場合

温泉分析書の結果を基に、新たな禁忌症、適応症及び入浴又は飲用上の注意を各保健所長が決定します。

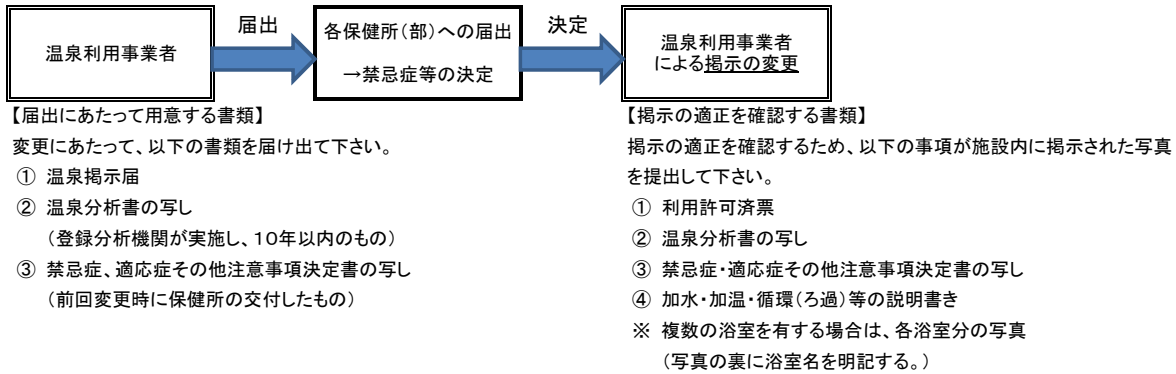


(2) 前回の温泉分析から10年以上経過している場合

温泉法においては、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)が義務付けられています。

前回の温泉分析から10年以上経過している場合には、掲示の変更を行う前に、登録分析機関による再分析を行って下さい。

なお、県内に所在する登録分析機関については、下記「県内の登録分析機関一覧」をご参照ください。

※古い温泉分析書では各保健所長は禁忌症等の決定ができませんので、新たな温泉分析書を添付して下さい。

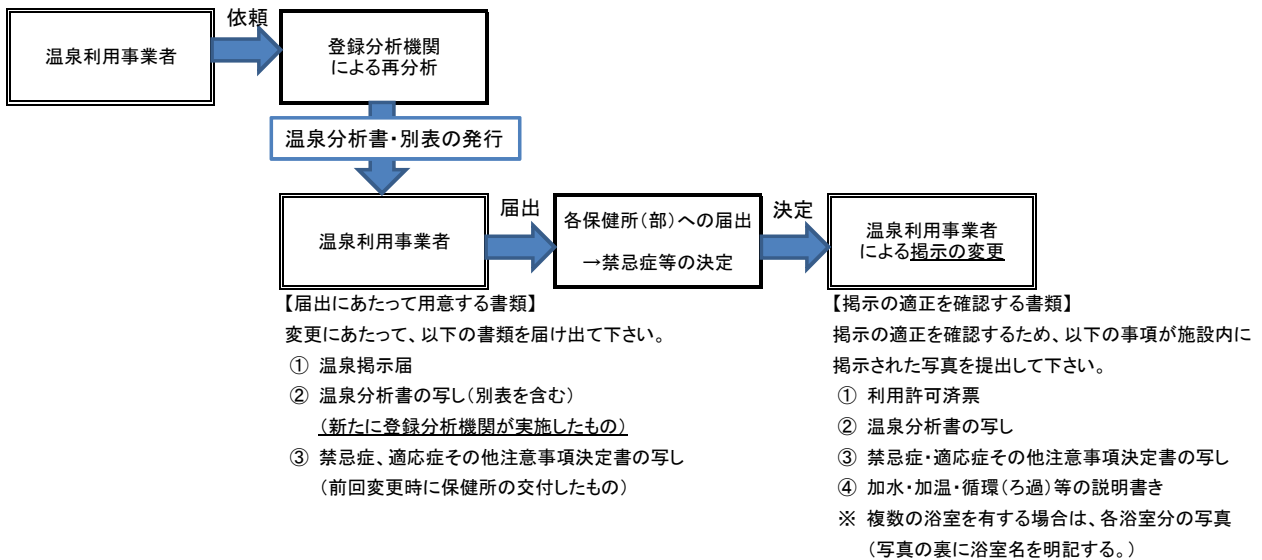

○県内の登録分析機関一覧

登録番号	登録年月日	名称	所在地	連絡先	備考
大分県第1号	平成14年4月1日	大分県衛生環境研究センター	大分市高江西2丁目8番	097-554-8980	水質担当
大分県第3号	平成14年4月16日	(公社)大分県薬剤師会 検査センター	大分市大字豊鏡字松原464番1	097-544-4400	
大分県第4号	平成15年12月22日	(株)住化分析センター 大分事業所	大分市大字鶴崎2200番地	097-523-1181	
福岡県第3号	平成16年8月2日	九電産業(株)環境部	福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号電気ビル北館3階	092-781-3061	
大分県第5号	平成19年2月2日	松尾機器産業(株)	大分市花高松1丁目1番4号	097-556-6277	
福岡県第6号	平成19年2月22日	(株)シー・オール・シー食品環境衛生研究所	大分市宮崎416-303号	097-503-9105	大分営業所
鹿児島県第4号	平成19年2月26日	(株)東洋環境分析センター	大分市下郡南3丁目2番1号	097-504-7313	大分営業所
大分県第6号	平成20年8月19日	タナベ環境工学(株)	大分市賀来南1丁目1番84号	097-549-4035	